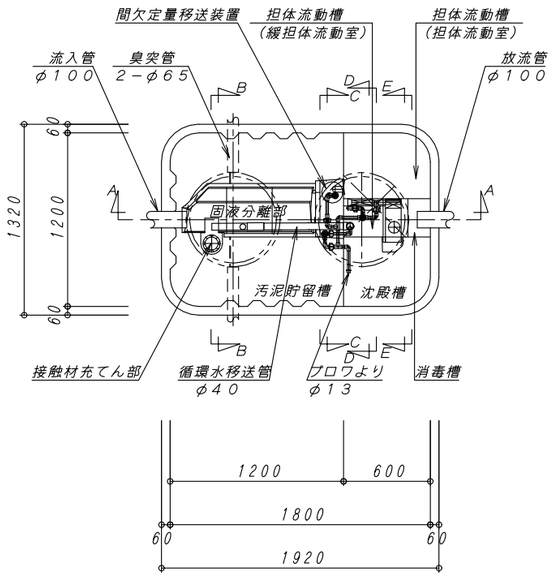

平　面　図　1：30

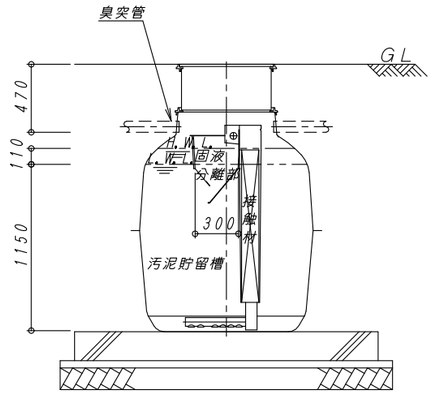

B−B　断　面　図　1：30

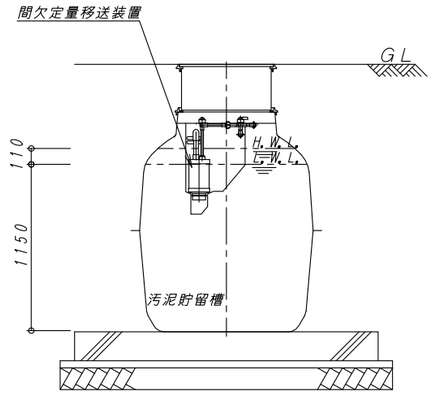

C−C　断　面　図　1：30

エコマーク認定番号　12151001		
建築基準法第６８条の２６第１項の規定に基づき、同法施行令第３５条第１項の大臣認定による固液分離型流量調整付担体流動循環方式		
型式認定	認定番号	5−14−H−001−1
	認定年月日	平成２６年１月１０日
型式適合認定	認定番号	型01Cad0c0074287
	認定年月日	平成２５年８月９日
型　式		ダイエー浄化槽　FCE7型
処理対象人員		7人
日平均汚水量		1．4m³／日
流入水質		BOD200mg/L SS160mg/L T-N45mg/L
放流水質		BOD 20mg/L SS 20mg/L T-N20mg/L

容　量　表

項　目	設計容量 H.W.L.	設計容量 L.W.L.
固液分離部	0．035　m³	
汚泥貯留槽	1．592　m³	1．468　m³
ピークカット部	0．124　m³	
担体流動槽	0．569　m³	
(担体流動室)	0．324　m³	
(緩担体流動室)	0．245　m³	
沈殿槽	0．196　m³	
消毒槽	0．021　m³	
総容量	2．378　m³	2．254　m³

機器仕様表　(単相・100V)

機器名	口　径	入　力 (50／60Hz)	吐出量 (50／60Hz)	台　数
ブロワ	φ13	35W以下	0.06 m³/min	1台

※管理用水栓は１０m以内に設置すること(浄化槽工事範囲外)
※全高にはかさ上げ３００H含む

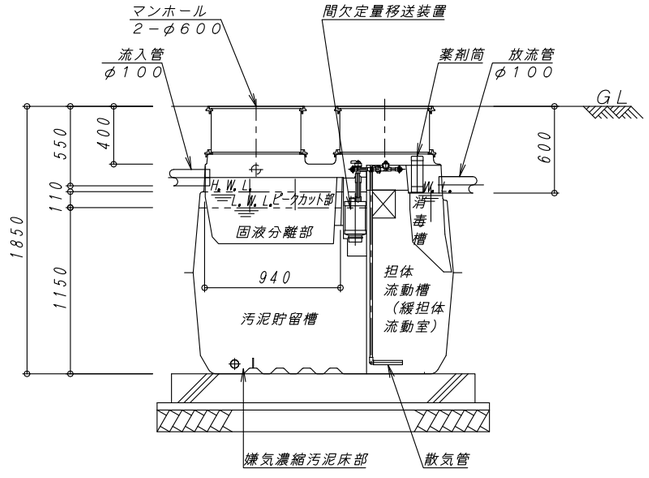

A−A　断　面　図　1：30

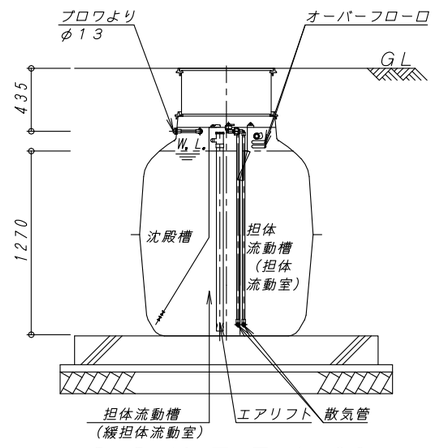

D−D　断　面　図　1：30

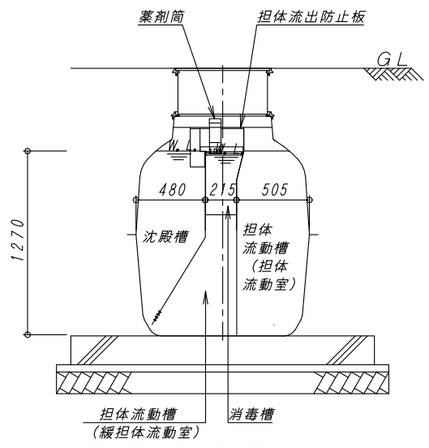

E−E　断　面　図　1：30

No.	内　容	日　付	担当者	承　認	備考：寸法は内寸法とする。
△					
△					
△					
△					

承認	検図	設計	製図
	家田	内藤	内藤

DAIE　大栄産業株式会社

ダイエー浄化槽　FCE7型

構造図

図番	FCE7-3
縮尺	1：30
日付	H26．12．1

REV △